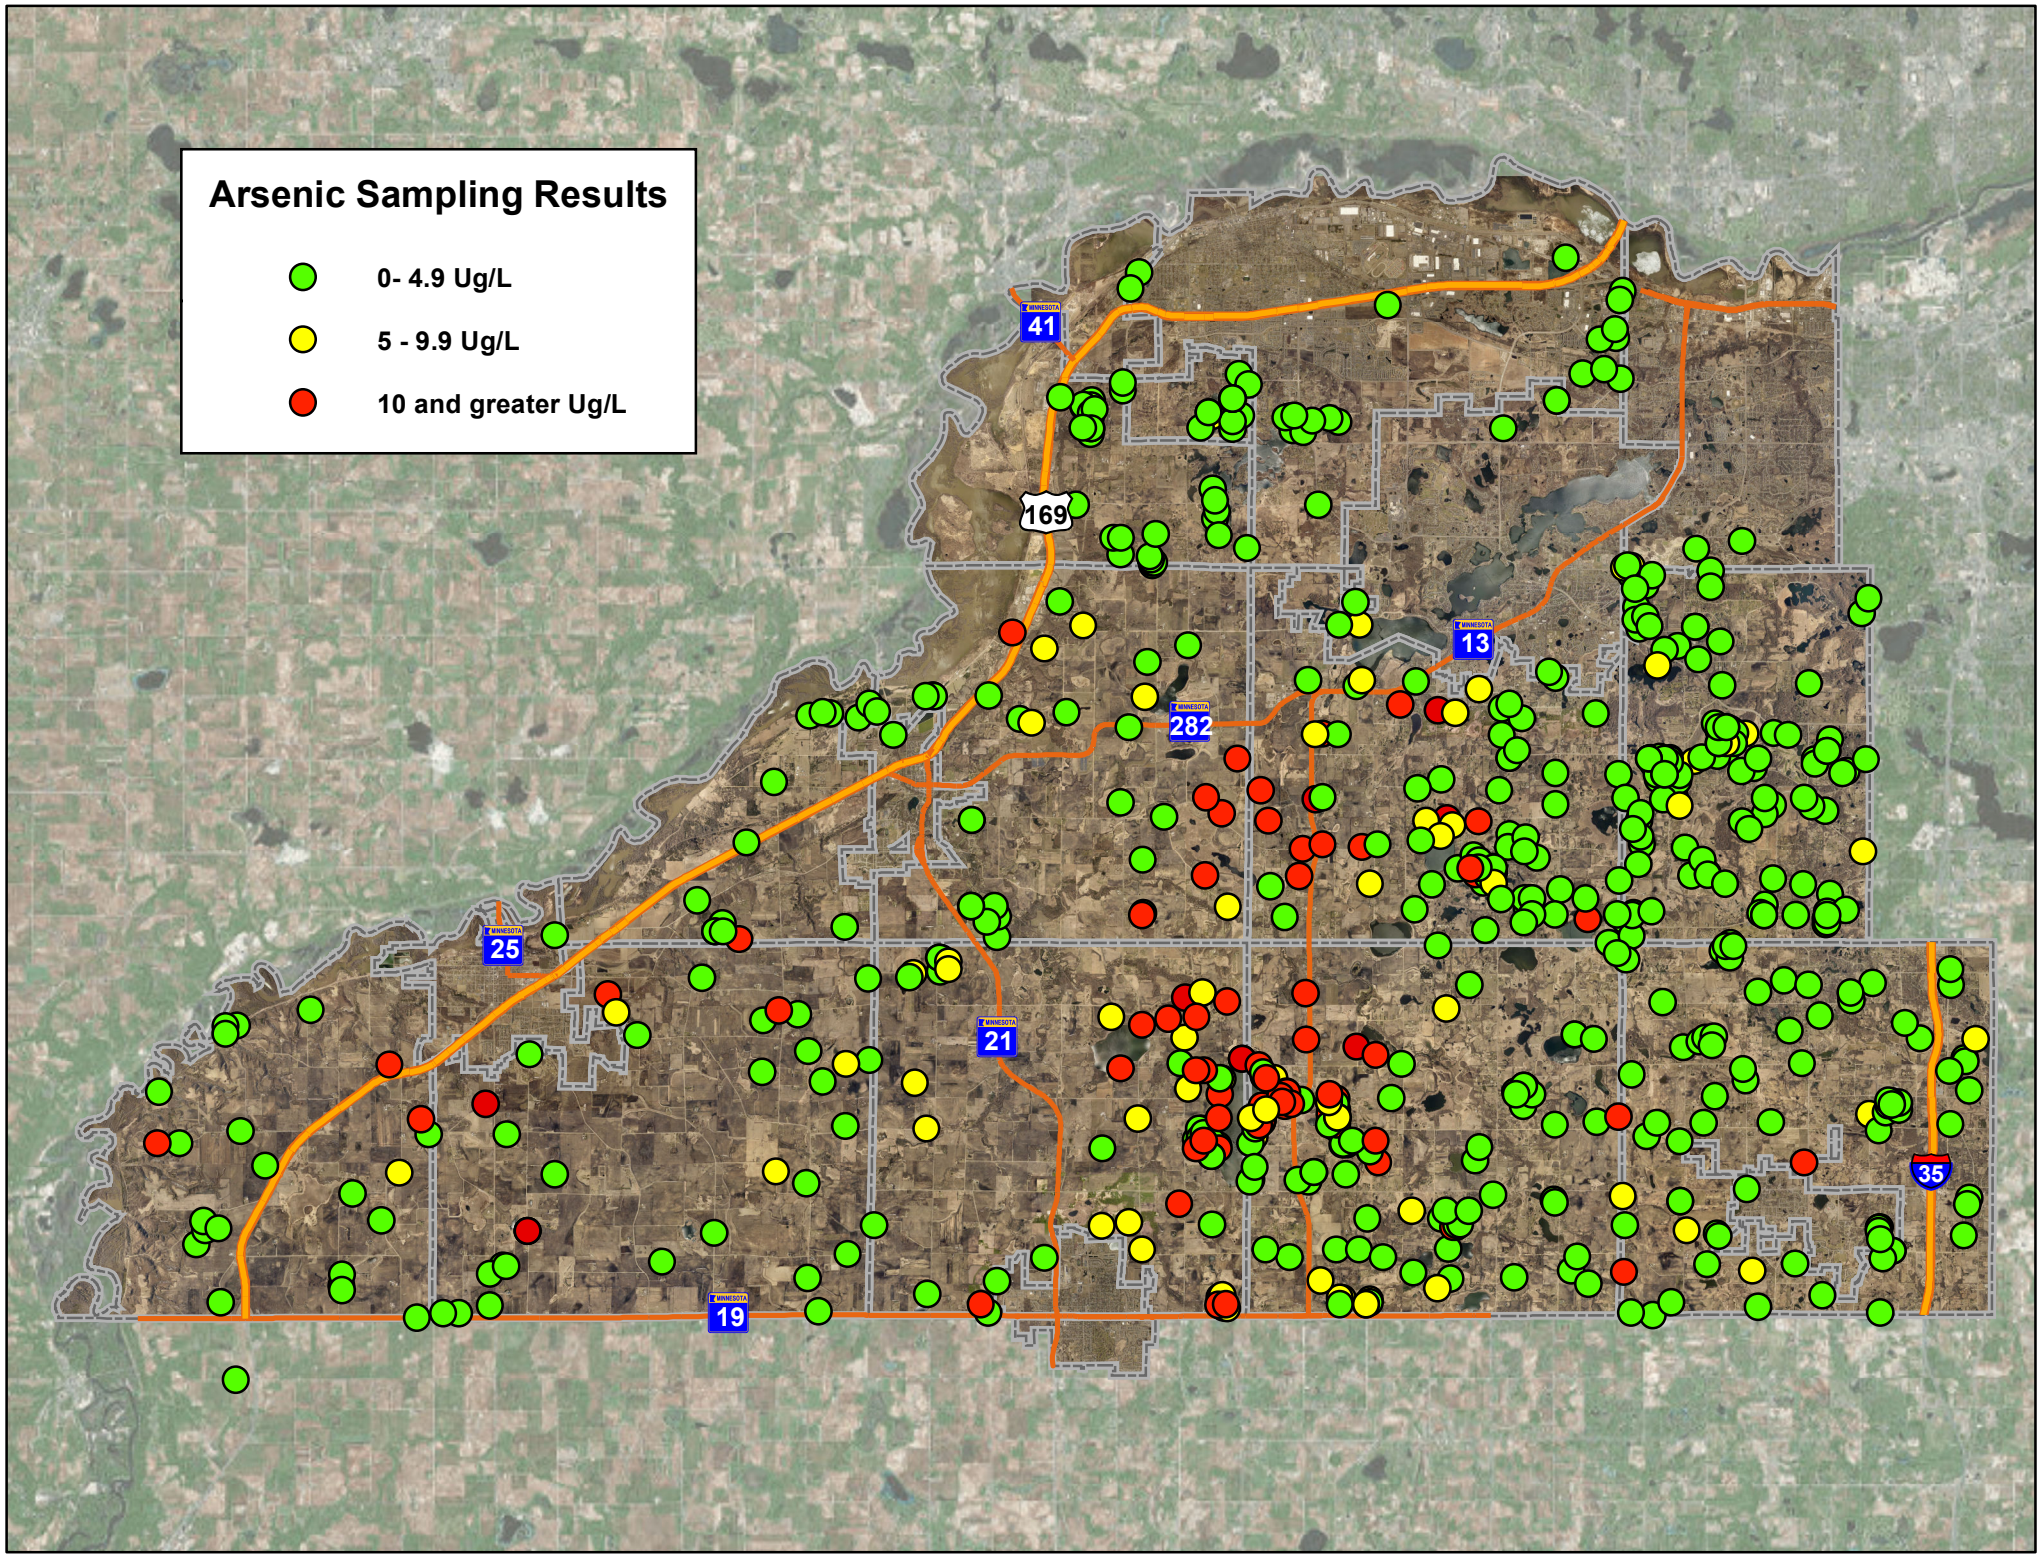
Arsenic Sampling Results
0- 4.9 Ug/L
5 - 9.9 Ug/L
10 and greater Ug/L
41
169
13
282
25
21
19
35