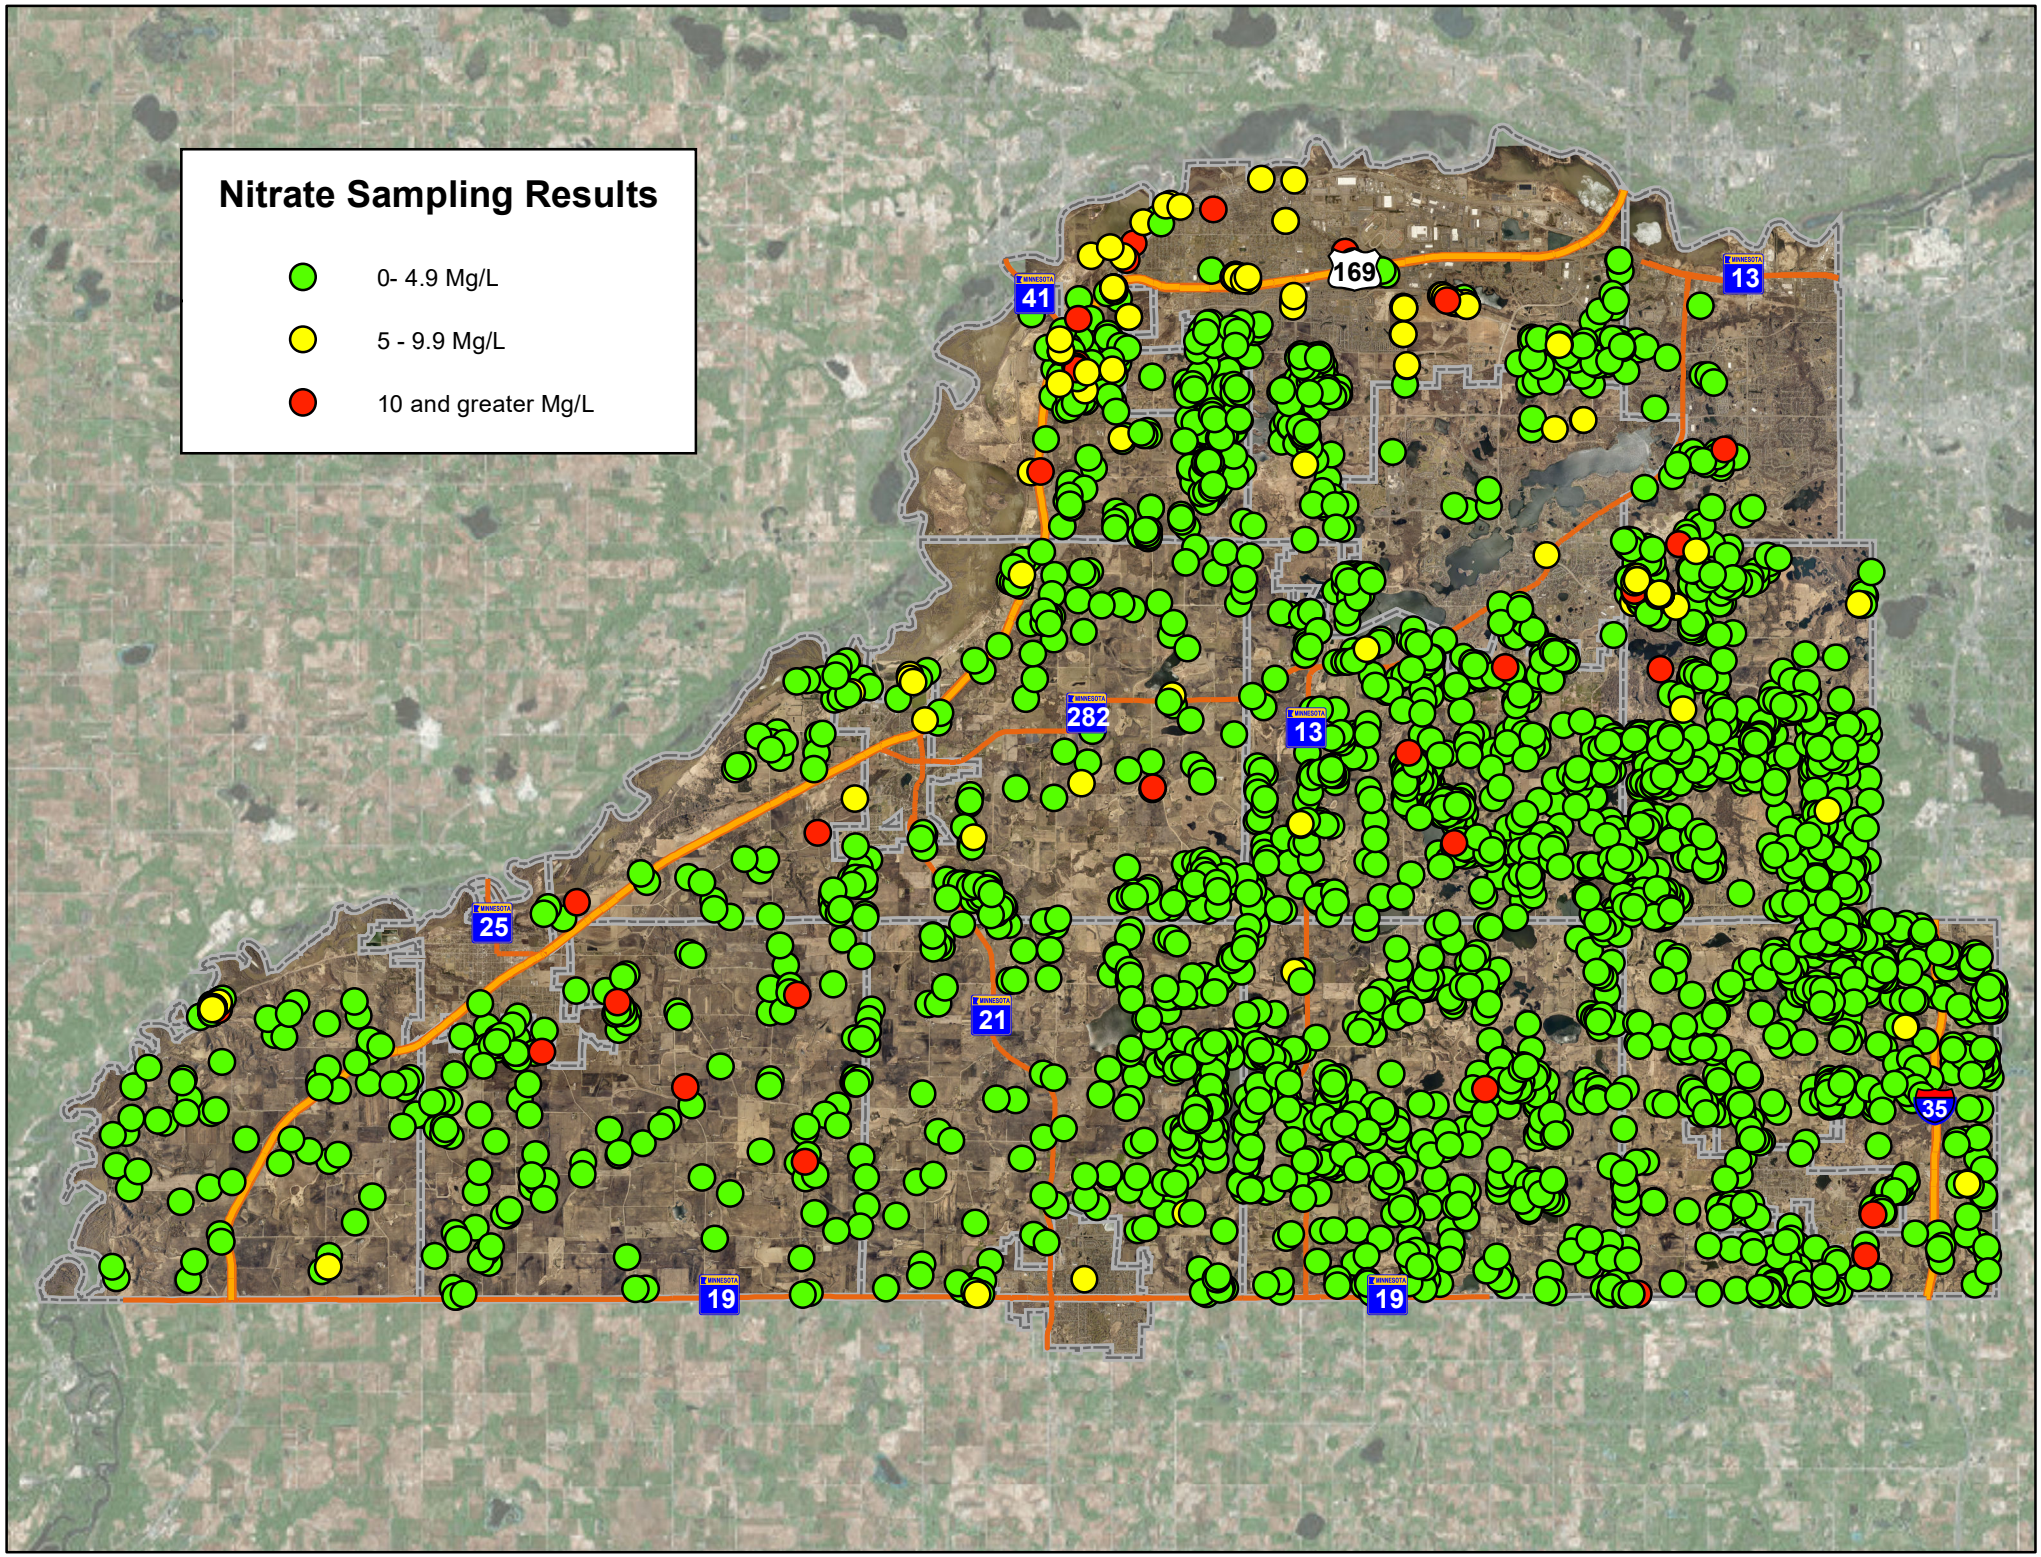
Nitrate Sampling Results
0- 4.9 Mg/L
5 - 9.9 Mg/L
10 and greater Mg/L
41
169
13
282
13
25
21
35
19
19